


# Analyse toepassingsmogelijkheden bodemenergie

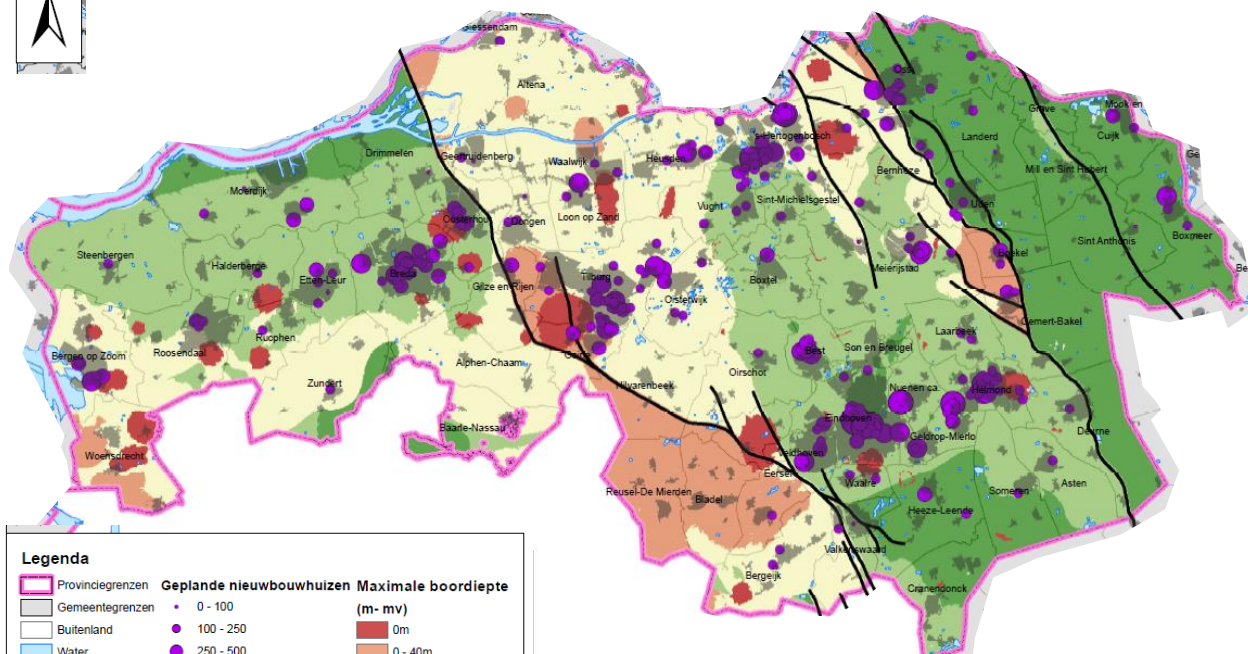

**Legenda**

|                   |                          |                             |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Provinciegrenzen  | Geplande nieuwbouwhuizen | Maximale boordiepte (m- mv) |
| Gemeentegrenzen   | 0 - 100                  | 0m                          |
| Buitenland        | 100 - 250                | 0 - 40m                     |
| Water             | 250 - 500                | 40 - 80m                    |
| Geologische breuk | 500 - 1000               | 80 - 120m                   |
| Bebouwde kom      | 1000 - 2500              | >120m                       |
|                   | > 2500                   |                             |

Voorlopig inzicht provincie na de onderzoeken:

- Voldoende mogelijkheden en alternatieven boven de kleilaag.
- Voldoende mogelijkheden OBES en GBES en alternatieven boven de kleilaag, extra kosten GBES 0-2% (TCO 25 jaar).
- Mogelijkheden GBES, OBES en alternatieven, extra kosten GBES 2-4 % (TCO 25 jaar).
- GBES vrijwel niet mogelijk. OBES en alternatieven wel mogelijk.
- Waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden, geen bodemenergie toegestaan.